

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.09.2020

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК Галиева НА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД РЕЗЬБОВОЙ 90°
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением соединительных частей (муфты, гайки), в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

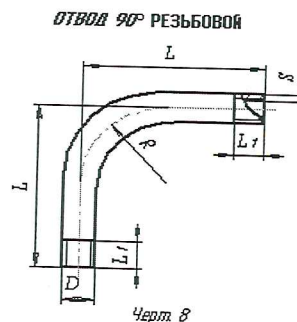

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	100,0	9,0	0,190
20	¾"	140,0	10,5	0,300
25	1"	160,0	11,0	0,632
32	1¼"	220,0	13,0	0,945
40	1½"	305,0	15,0	1,665
50	2"	370,0	17,0	2,530

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО КРУПНИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК Галиева ИА

ОТК Галиева ИА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПНИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

ОТВОД РЕЗЬБОВОЙ 90°
ОЦИНКОВАННЫЙ
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением соединительных частей (муфты, гайки), в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

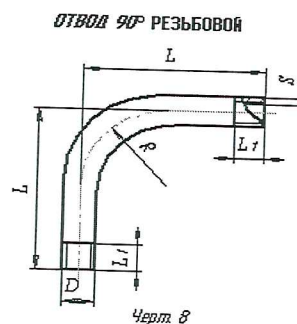

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	100,0	9,0	0,196
20	¾"	140,0	10,5	0,310
25	1"	190,0	11,0	0,650
32	1¼"	220,0	13,0	0,975
40	1½"	305,0	15,0	1,715
50	2"	370,0	17,0	2,605

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО «КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
ОТК АЛИЕВА НА

ОТК АЛИЕВА НА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения
водогазопроводных труб в местах изгиба, с
применением сварки, в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

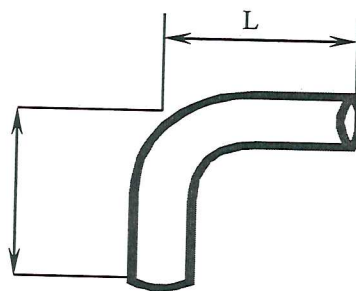

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15	90,0	2,8	0,160
20	135,0	2,8	0,285
25	145,0	3,2	0,583
32	205,0	3,2	0,874
40	255,0	3,5	1,332
50	355,0	3,5	2,363

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО «КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
ОТК Галиева ИА

ОТК Галиева ИА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°
ОЦИНКОВАННЫЙ
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

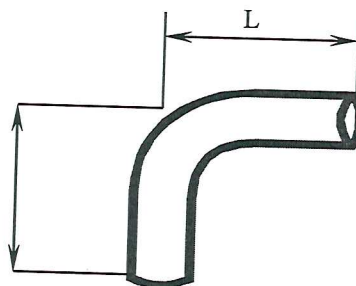

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15	90,0	2,8	0,186
20	135,0	2,8	0,310
25	145,0	3,2	0,600
32	205,0	3,2	0,972
40	255,0	3,5	1,715
50	355,0	3,5	2,610