

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Бологовский арматурный завод»



СЧЕТЧИК
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ
СВК-15-1,5

ПАСПОРТ

СВК 125.00.000. ПС



Государственный
Реестр № 31697-06



АЯ 46

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	5
2. Технические характеристики	5
3. Комплект поставки	7
4. Устройство и принцип работы	7
5. Указание мер безопасности	8
6. Подготовка к работе.....	9
7. Указания по эксплуатации.....	10
8. Техническое обслуживание	10
9. Методы и средства поверки.....	11
10. Гарантийные обязательства.....	11
11. Сведения о рекламациях.....	12
12. Сертификаты и гигиеническое заключение.....	13
13. Свидетельство о приемке и упаковке.....	15
14. Свидетельство о поверке.....	15
15. Сведения о периодической и постремонтной поверке.....	15
16. Сведения о установке счетчика.....	15

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

12.1 Счетчик горячей и холодной воды крыльчатый СВК-15-1,5

заводской № _____
 соответствует ТУ 4213-006-04606952-06 и признан годным для
 эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись _____ дата _____
12.2 Счетчик упакован согласно требованиям, предусмотренными ТУ
4213-006-04606952-06. Входные отверстия заглушены.

Упаковщик:

подпись _____ дата _____

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

13.1 Счетчик горячей и холодной воды крыльчатый СВК-15-1,5

заводской № _____
 на основании результатов государственной поверки признан годным к
 эксплуатации.

Место оттиска

Клейма поверителя подпись _____ дата _____

14. СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧ. И ПОСТРЕМОНТНОЙ ПОВЕРКЕ

Завод. № счетчика	Вид поверки	Дата поверки	Результаты поверки	Срок след. поверки	Должность, ФИО лица, Проводившего поверку	Подпись поверителя и место оттиска поверит. Клейма.

15. СВЕДЕНИЯ О УСТАНОВКЕ/СНЯТИИ СЧЕТЧИКА

Дата установки

Наименование объекта

Максимальная температура воды в трубопроводе

Наработка счетчика при установке, м³

Организация и подпись лица, производившего установку.....

- ОАО 'Бологовский арматурный завод' - крупнейший изготовитель запорной арматуры на рынке России. Завод производит более 9 млн. единиц продукции в год. Основу продуктовой корзины ОАО 'БАЗ' составляют изделия из цветных металлов: вентили (клапаны) 15Б3р и 15Б1П, краны шаровые 11Б27П1 для воды и газа, фитинги латунные, фильтры сетчатые.

В 2006 году завод начал производство квартирных водосчетчиков СВК-15-1,5.

Один из основных принципов деятельности завода - высокое качество продукции и постоянная работа по освоению и внедрению новых современных технологий.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ПОСТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.046.B05465
Срок действия с 10.04.2006 г.
по 19.04.2009 г.

70086/1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ
ПРОМышЛЕННОСТЬ И ТЕХНИКА
Юридический адрес: 115198, Москва, ул. Марии, д. 34, стр. 1
Почтовый адрес: 115198, Москва, Калужская улица, д. 31, телефон (095)238-26-00

ПРОДУКЦИЯ
Сервис холдинг и торговая сеть кратчайший СИБ-15.5
Телефонные номера ТУ 4213-006-04090902/25
Сертификаты могут

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56961-93 в ред. 13.5.5.1-98, ГОСТ Р 50151-98 в ред. 4.4.1.0

№028 20 000 0

ПРИГОТОВИТЕЛЬ
ОАО "Московский мясокомбинат им. Ильинской Борисовы"
г. Москва, ул. Гоголевский бульвар, дом 10, строение 1
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОАО "Белогорское мясокомбинат им.", ИНН 100700010
г. Белогорск, Республика Башкортостан, ул. Гоголевский, 68
телефон: 8(3472) 221 15

Приказом директора № 715/3 от 06.04.2006 г. ЗАО "Мясокомбинат им. Ильинской" присвоено наименование "ПОЧЕК И МЯСО".
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 31687-96 и вступив в силу в 19.04.2006 г. Оснащена титулом председателя к исполнительному

Заведующая, Руководитель
В.Н.Курткова
30.04.2006г.
Пряжки АО

Заведующая, Руководитель
Н.Н.Гречан
А.С.Гайдукова
Эксперт
Соответствует концепции Государственного стандарта Российской Федерации

№ 0282002

СЕРТИФИКАТ
о утверждении типа средств измерений
PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS
RUC.2.010.A. № 23897

№ 01 - № НИА 2011
На настоящий сертификат удостоверяется, что на основании подлежащих
признанию испытаний установлено, что
изделие СИБ-15.5
которое зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под
№ 31687-96 и вступило в применение в Российской Федерации.
Однозначное титулование изделия присвоено в соответствии с исполнительным
справедл. актуал.

Приказом директора № 715/3 от 06.04.2006 г. ЗАО "Мясокомбинат им. Ильинской" присвоено наименование "ПОЧЕК И МЯСО".
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 31687-96 и вступив в силу в 19.04.2006 г. Оснащено титулом председателя к исполнительному

Заведующая, Руководитель
В.Н.Курткова
30.04.2006г.
Пряжки АО

Заведующая, Руководитель
Н.Н.Гречан
А.С.Гайдукова
Эксперт
Соответствует концепции Государственного стандарта Российской Федерации

12.04.2006г.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счетчиков.

Средний срок службы счетчика не менее 12 лет

Счетчик должен обеспечивать безотказную наработку:

- 100 ч непрерывной работы при максимальном расходе;
- 100000 циклов включений и выключений.

10.3 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе счетчика из строя, если:

- счетчик не имеет паспорта;
- разделы паспорта "Свидетельство о приемке" и "Свидетельство о первичной поверке" не заполнены или в них отсутствует клеймо поверителя.
- счетчик используется с нарушением требований настоящего паспорта:
- счетчик имеет внешние повреждения;
- счетчик имеет внутренние повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов;
- вода протекающая через счетчик, содержит твердые или вязкие волокнистые включения, тормозящие движение подвижных частей счетчика.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Изготовитель не принимает рекламаций, если счетчик вышел из строя по вине потребителя и несоблюдения указаний, приведенных в разделах 5, 6, 7, 8 настоящего паспорта, а так же нарушения условий транспортирования и хранения.

11.2 Рекламации предъявляются в письменном виде, совместно с прибором в торговое представительство ОАО «БАЗ».

Адрес предприятия-изготовителя: ОАО «Бологовский арматурный завод», 171081, Россия, Тверская обл. г. Бологое, ул. Горская, 88

Адрес торгового представительства: ТД «Бологовский арматурный» г. Москва, Варшавское шоссе, 125 (Д2)

тел.: (495) 941-91-41, 941-91-30, 941-91-31, 941-91-32

факс: (495) 941-91-41

Адрес для корреспонденции: Москва, а/я №3

info@bolarm.ru , www.bolarm.ru

Адрес сервисного центра: ООО «МетроСервис»

125581, г.Москва, ул.Лавочкина, д.34 (495) 545-34-81, 580-20-53

mservis@onsite.ru , www.metroservis.ru

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый типа СВК-15-1,5 предназначен для измерения объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей по трубопроводу при температуре от +5 до +90 С и рабочем давлении в трубопроводной сети не более 1,6 МПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные и подсоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в табл 1, основные технические данные и характеристики счетчиков указаны в таблице 2.

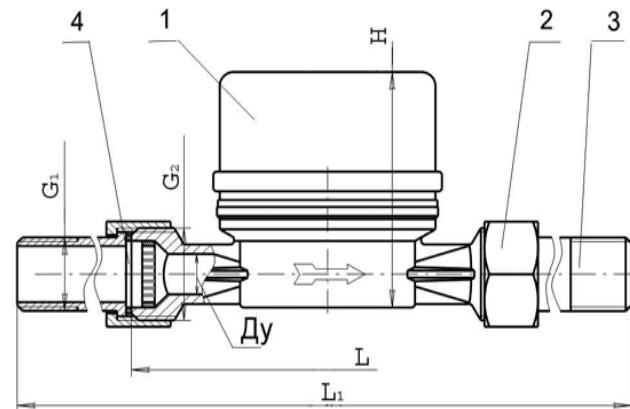


Рис. 1

Таблица 1

Обозн.	Наименование	Разм.	Ед. изм.
G1	Резьбовой соединительный фланец корпуса счетчика	3/4	дюйм
G2	Переходной фланец	1/2	дюйм
L1	Габаритный размер	198	мм.
L	Установочный размер	110	мм.
H	Высота счетчика	68	мм.
Dу	Диаметр условного прохода	15	мм.

Таблица 2

Наименование параметров	Характеристики	
	Класс А	Класс В
Диаметр условного прохода (ДУ), мм	15	
Измеряемая среда	холодная и горячая вода по СанПиН 2.1.4.1074-01	
Температура измеряемой среды, °С	От + 5 до + 90	
Температура окружающего воздуха при относительной влажности 80%, °С	От + 5 до + 50	
Номин. давление воды, МПа, не более	1,6	
Расход воды, м ³ /ч		
Минимальный (q_{\min})	0,06	0,03
Переходный (q_t)	0,15	0,12
Номинальный (q_n)	1,5	1,5
Максимальный (q_{\max})	3	3
Максимальный объем воды, м ³		
За сутки	37,5	
За месяц	1125	
Потеря давления, МПа, не более	0,1	
Порог чувствительности, м ³ /ч, не более	0,01	
Минимальная цена деления индикаторного устройства, м ³	0,00005	
Емкость индикаторного устройства, м ³	99999,999	
Масса, кг, не более	0,7	

2.2 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики соответствуют исполнению В4 по ГОСТ 12997-84.

Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1-93 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А на наклонных и вертикальных трубопроводах.

Буквы в наименовании счетчика обозначают: С - счетчик, В - воды, К – крыльчатый.

Цифры, стоящие после буквенного шифра, обозначают: 15 - диаметр условного прохода входного и выходного штуцеров (Ду), 1,5 - максимальный измеряемый расход, м³/ч

Занесен в Гос. реестр средств измерений под № 31697-06

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.77.03.430.П.001575.03.06

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.B05465

8.4. При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении в трубопроводе необходимо прочистить защитную сетку в корпусе счетчика или промыть фильтр, установленный до счетчика (по ходу потока воды).

8.5. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения	Примечание
Вода не проходит через счетчик.	Засорился входной фильтр.	Демонтировать счетчик, фильтр очистить и промыть, установить в обратном порядке.	После устранения неисправности необходима торировка и опломбирование счетчика поверителем.
Вода проходит через счетчик а стрелка и ролики индикаторного устройства неподвижны, прослушивается шум.	Неисправность индикаторного устройства.	Заменить индикаторное устройство.	После устранения неисправности необходима торировка и опломбирование счетчика поверителем.
	Заклинивание крыльчатки.	Заменить или прочистить крыльчатку.	

8.6. Периодичность поверки счетчика описана в разделе 9.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1 Поверка счетчика производится в соответствии с методикой поверки «Счетчики горячей и холодной воды крыльчатые СВК-15-1,5».

9.2 Для снятия показаний счетчика с помощью оптоэлектронного узла съема сигнала значение коэф. преобразования:

$$K = 1,481 * 10^{-5} \text{ м}^3 / \text{имп} = 67,5 \text{ имп} / \text{л.}$$

9.3 Периодичность поверки (межповерочный интервал):

- при эксплуатации на холодной воде – 6 лет.
- при эксплуатации на горячей воде – 4 года.

9.4 При проведении периодической поверки счетчика должна быть сделана соответствующая запись в разделе 14.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ.

10.2. Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации счетчиков – 18 месяцев - устанавливается со дня ввода счетчика в эксплуатацию при максимальном объеме воды, измеренном за этот период 20250 м.

- проверить герметичность выполненных соединений.

6.5. На случай ремонта или замены счетчика перед прямым участком трубы до счетчика устанавливают шаровой кран (вентиль). Для задержания твердых частиц, окалины между счетчиком и краном устанавливают фильтр.

6.6. Считывание показаний счетчика производится по роликовому указателю. При необходимости (при поверках счетчиков) можно использовать данные стрелочных указателей. При этом читается (записывается) та цифра, которая пройдена стрелкой. Цифра умножается на число, написанное рядом со стрелочным указателем. Полученное число прибавляют к числу по роликовому указателю.

6.7. Для удобства считывания показаний счетчика циферблат можно поворачивать в любую сторону. При этом, для предохранения повреждения пломбы, необходимо придерживать металлическое кольцо, крепящее циферблат.

6.8. Новый счетчик может иметь первоначальные показания до 2 м³, что связано с проливом и испытаниями счетчика.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу счетчика:

- Монтаж счетчиков должен быть выполнен в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего паспорта;

- счетчики рекомендуется использовать для измерения воды на расходах, не превышающих номинального q_n не менее минимального q_{min} в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50193.2-92.

- в трубопроводе не должны иметь место гидравлические удары и вибрации, влияющие на работу счетчика;

- не допускается превышение максимально допустимой температуры воды;

- измерительная камера должна быть постоянно заполнена водой.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте. 8.2 Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды (появление капель) в местах соединения. При появлении течи необходимо вызвать представителя организации, с которой заключен договор на обслуживание счетчика.

8.3. При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала влажной, а затем сухой салфеткой.

2.3. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения счетчика ДД при выпуске из производства и после ремонта не превышают:

$\pm 5\%$ - в диапазоне от минимального расхода q_{min} до переходного расхода q_t ;

$\pm 2\%$ - в диапазоне от переходного расхода q_t до максимального расхода q_{max} включительно.

2.4 Среднеинтегральная относительная погрешность Аdn при выпуске из производства и ремонта не превышает $\pm 2,1\%$ (при поверке по ГОСТ 8.156 п3.4.7).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки счетчика должен соответствовать таблице 3

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Кол-во
СВК-15-1,5	Счетчик	1
СВК 125.00.000 ПС	Паспорт	1
Комплект монтажных частей	Гайка накидная	2
	Переходник	2
	Прокладка	2
Устр-во, препятствующее противотоку воды	Обратный клапан	1
Проверочная документация	Методики поверки	1 на партию

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Счетчик состоит из преобразователя расхода и индикаторного устройства.

Преобразователь расхода состоит из корпуса, внутри которого расположена крыльчатка с магнитами. Преобразователь закрыт крышкой, которая уплотнена посредством резинового кольца. Во входном патрубке корпуса расположена защитная сетка-фильтр. Индикаторное устройство содержит масштабирующий редуктор со стрелочными и барабанными указателями измеренного объема воды. Ведомая муфта редуктора снабжена магнитами. Благодаря магнитному взаимодействию осуществляется кинематическая связь крыльчатки с редуктором индикаторного устройства.

4.2 Принцип работы счетчика состоит в следующем. Вода из трубопровода через сетку-фильтр поступает внутрь измерительной камеры преобразователя, приводит во вращение крыльчатку и ведомую муфту индикаторного устройства.

Число оборотов крыльчатки за один и тот же отрезок времени пропорционально объему воды прошедшей через счетчик.

Индикаторное устройство герметично отделен от измеряемой воды не магнитной перегородкой.

Пять роликов индикаторного устройства с цифрами черного цвета (до запятой) указывают количество измеряемой воды в м, последующие три ролика после запятой с цифрами красного цвета десятые, сотые и тысячные доли м, а стрелочный указатель десятитысячную долю м.

На шкале индикаторного устройства имеется звездочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счетчика при метрологических поверках.

Необходимые регулировки показаний счетчика на поверочном стенде осуществляются поворотом не магнитной перегородки между измерительной камерой и индикаторным устройством, что позволяет изменять погрешность измерения в диапазоне ± 6%.

Счетчик комплектуется запорным обратным клапаном, установка которого на выходном патрубке препятствует перетоку воды в обратном направлении и не позволяет устанавливать неправильное направление течения воды в приборе.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается:

- использовать счетчики на параметрах, превышающих указанные в таблице;
- производить работы по устранению дефектов при наличии давления воды в трубопроводе.

5.2. Для исключения попадания во внутренние полости счетчика загрязнений подводящий трубопровод тщательно очистить от песка, окалины и других частиц. Пластмассовые колпачки со штуцеров снять только при установке счетчика в линию.

5.3. В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 пункт 3.10., Счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на счетчик от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должны превышать 3мм при длине 1м, плюс 1мм на каждый последующий метр. В качестве уплотнительного материала соединения переходника счетчика с трубопроводом должны применяться фторопластовый уплотнительный материал ФУМ или льняная пряжь.

ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ВО ВНОВЬ ВВОДИМУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ СИСТЕМУ, ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ НЕКОТОРЫХ ТРУБ СЧЕТЧИК МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПУСКА СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЩАТЕЛЬНОЙ ЕЕ ПРОМЫВКИ (НЕ МЕНЕЕ ЧЕРЕЗ 2-3 НЕДЕЛИ). НА ПЕРИОД РЕМОНТА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЧЕТЧИК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ И ЗАМЕНИТЬ ВСТАВКОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ.

ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ (БОЛЕЕ 2 ДНЕЙ) ЖИЛЬЦОВ КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ (КРАН), ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ПОДАЧУ ВОДЫ В КВАРТИРУ.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Перед монтажом счетчика необходимо выполнить следующие требования:

- счетчик извлечь из упаковочной коробки и проверить комплектность по настоящему паспорту;
- провести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и индикаторного устройства;
- проверить наличие печати в прилагаемом паспорте.

6.2. Смонтировать счетчик на трубопровод соблюдая требования настоящего раздела и раздела 5 паспорта.

6.3. Длина прямолинейного участка трубопровода должна быть не менее 5 Ду перед счетчиком и не менее 3 Ду после него (данное требование обеспечивается применением при монтаже счетчика монтажных частей, входящих в комплект поставки изделия).

- счетчик должен быть установлен так, чтобы он всегда был заполнен водой;

- опломбировать места соединения счетчика с трубопроводом;

- счетчик может устанавливаться на горизонтальном и соответствовать классу В, наклонном и вертикальном и соответствует классу А трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой индикаторного устройства вниз не допускается).

6.4. Перед вводом счетчика в эксплуатацию проводят следующие операции:

- перед началом работы необходимо провести кратковременный пуск воды через счетчик для удаления воздуха из системы;